



Schvaľovacia doložka:
Označenie schvaľovacieho orgánu: Obecné zastupiteľstvo v Trnkove
Číslo uznesenia a dátum schválenia:
Číslo VZN obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce:
Oprávnená osoba: Ing. Jirí Ballarin - starosta obce



PEČIATKA

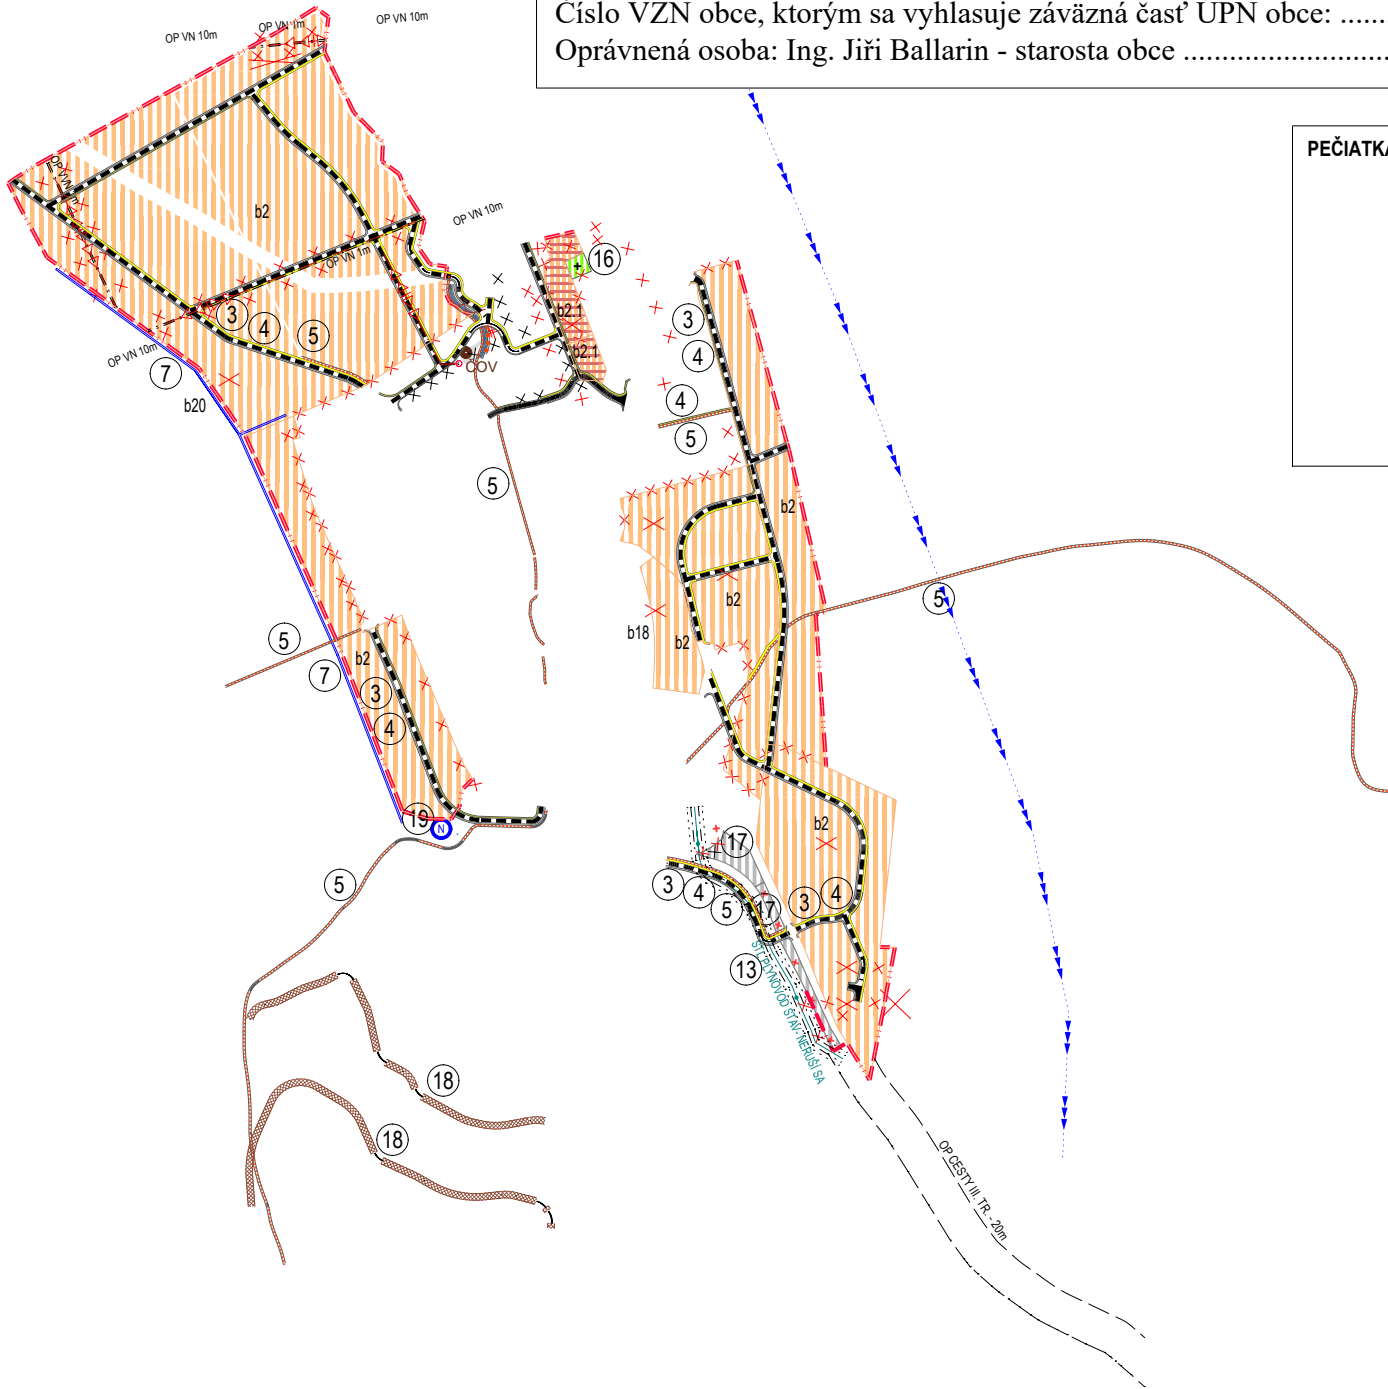

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

- | | |
|---|--|
| 1- ROZŠÍRENIE CESTY III/3434 | 10- NAPÁJACIE 2x110 kV - PRÍPOJKA Z VEDENIA 110 kV DULOVEJ VSI PRE ES PREŠOV III |
| 2- ROZŠÍRENIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ | 11- TRANSFORMAČNÉ STANICE DISTRIBUČNÉ |
| 3- MIESTNE KOMUNIKÁCIE | 12- ROZŠÍRENIE VEDENIA NN (viď výkres č.4 ₂) |
| 4- PEŠIE KOMUNIKÁCIE A PRIESTRANSTVA | 13- ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU (viď výkres č.4 ₂) |
| 5- CYKLISTICKÉ CHODNÍKY | 14- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ VEDENIA A ZARIADENIA (viď výkres č.4 ₂) |
| 6- REGULÁCIA TRNKOVSKÉHO POTOKA | 15- DOM SMŮTKU |
| 7- ZACHYTNÉ PRIEKOPY | 16- ROZŠÍRENIE POHREBISKA |
| 8- ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU (viď výkres č.4 ₁) | 17- ZBERNÝ DVOR A KOMPOSTOVISKO |
| 9- VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ (viď výkres č.4 ₁) | 18- PROTIPOVODŇOVÝ ZÁDRŽNÝ VAL |
| | 19- PROTIPOŽIARNA NÁDRŽ |
| | 20- ROZŠÍRENIE KAPACITY VODOJEMU |

ÚPN-Z POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
b1-b20 REGULATÍVY ZÁSTAVBY PODĽA ZÁVAZNEJ ČASTI

LEGENDA

STAV NÁVRH VÝHLAD

			HRANICA ZAST. ÚZEMIA K 1.1.1990 (STAV ČIERNA)
			HRANICA OCHRANNÝCH PÁSIEM

			PLOCHY RODINNÝCH DOMOV
--	--	--	------------------------

			PLOCHA ZBERNÉHO DVORA A KOMPOSTOVISKO
			PLOCHY ZARIADENÍ TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

			PLOCHY POHREBISKA
--	--	--	-------------------

			VODNÉ TOKY
--	--	--	------------

			MIESTNE OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE
--	--	--	------------------------------

			PEŠIE KOMUNIKÁCIE A PRIESTRANSTVA
			CYKLISTICKÉ CHODNÍKY

			PRÍVODNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE
--	--	--	-----------------------------

			ZACHYTNÉ PRIEKOPY
--	--	--	-------------------

			VEDENIE VN PODZEMNÉ 22 kV
--	--	--	---------------------------

			STL PLYNOVOD DO 0,1 MPa
--	--	--	-------------------------

			POLYFUNKČNÁ PLOCHA BYTOVÝCH DOMOV A RODINNÝCH DOMOV
			RUŠENIE PLOŠNÝCH A LÍNIOVÝCH JAVOV
			RUŠENIE KOMUNIKÁCIE
			VEDENIE VVN PODZEMNÉ 2x110 kV

SCHÉMA ZÁVÄZNEJ ČASTI A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2/2021